



PÔDORYS NADZEMNÉHO PODLAŽIA

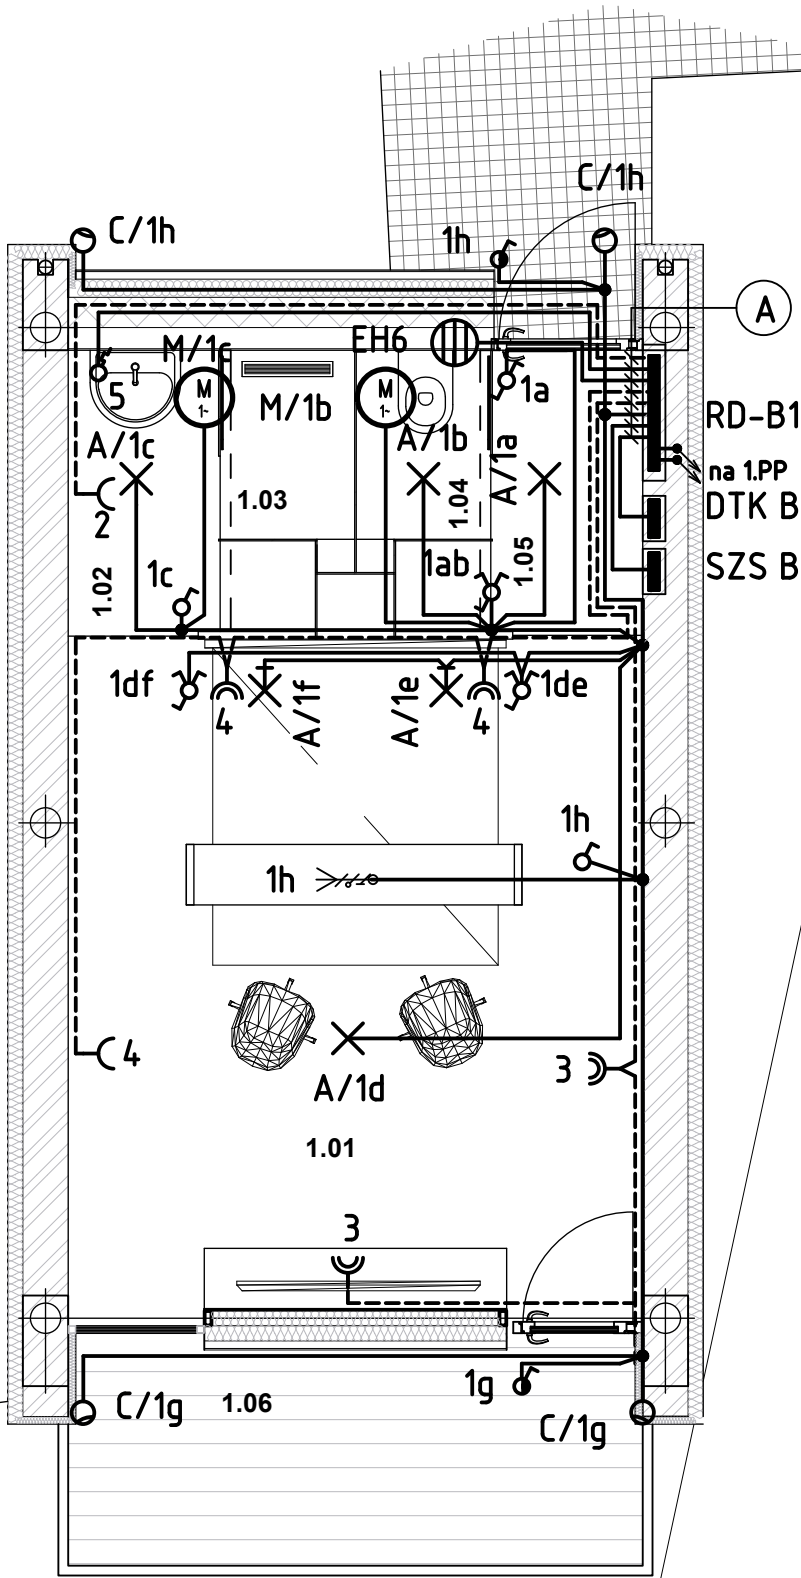

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP			
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	IZBA	17,02 m²	200
1.02	KÚPEĽŇA	1,89 m²	200
1.03	SPRCHA	1,11 m²	
1.04	WC	1,11 m²	200
1.05	CHODBA	1,89 m²	100
1.06	TERASA	5,56 m²	100

A	WL 2 CYKY-J 3x2,5
	WL 5 CYKY-J 3x2,5
	WL 6 CYKY-J 3x2,5
	WL 4 CYKY-J 3x2,5
	WL 3 CYKY-J 3x2,5
	WL 1 CYKY-J 3x1,5
	WL 8 CYKY-J 3x1,5
	WL 7 CYKY-J 3x2,5



Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Viď protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

- ROZVÁDZAČ
- ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
- BOILER
- LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ REFLEKTOROVÉ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP44
- STRIEDAVÝ SPÍNAČ, IP20
- KRÍŽOVÝ SPÍNAČ, IP20
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, IP20
- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- DVOJITÁ 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- TERMOSTAT (dodávka zariadenia DEVI)
- VOLNÝ VÝVOD (1NPE) V KRABICI KO (vyhrievaci el. panel cca 500W)
- SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

1	10.07.2024	DOPLNENIE INŠTALÁCIE DO ZAPUSTENEJ MIESTNOSTI	MÉREY	MÉREY
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL		ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR		ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166	MANAŽÉR PROJEKTU	
			ING. MILAN VARHOL	
STAVBA			STUPEŇ	
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM	ČÍSLO PARE
			07/2021	
			FORMÁT	
			A 3	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR			MIERKA	
SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"			1 : 50	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA			ČÍSLO ZÁKAZKY	
ELEKTRO			934/18/50	
NÁZOV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	LIST
SITUAČNÁ SCHÉMA INŠTALÁCIE 1.NP			5293400-E004E02-1	1 / 2

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

1 2 3 4

A

B

C


D

E

z 1.NP

1.01
-1,100

WL 9 CYK
WL 10 CY

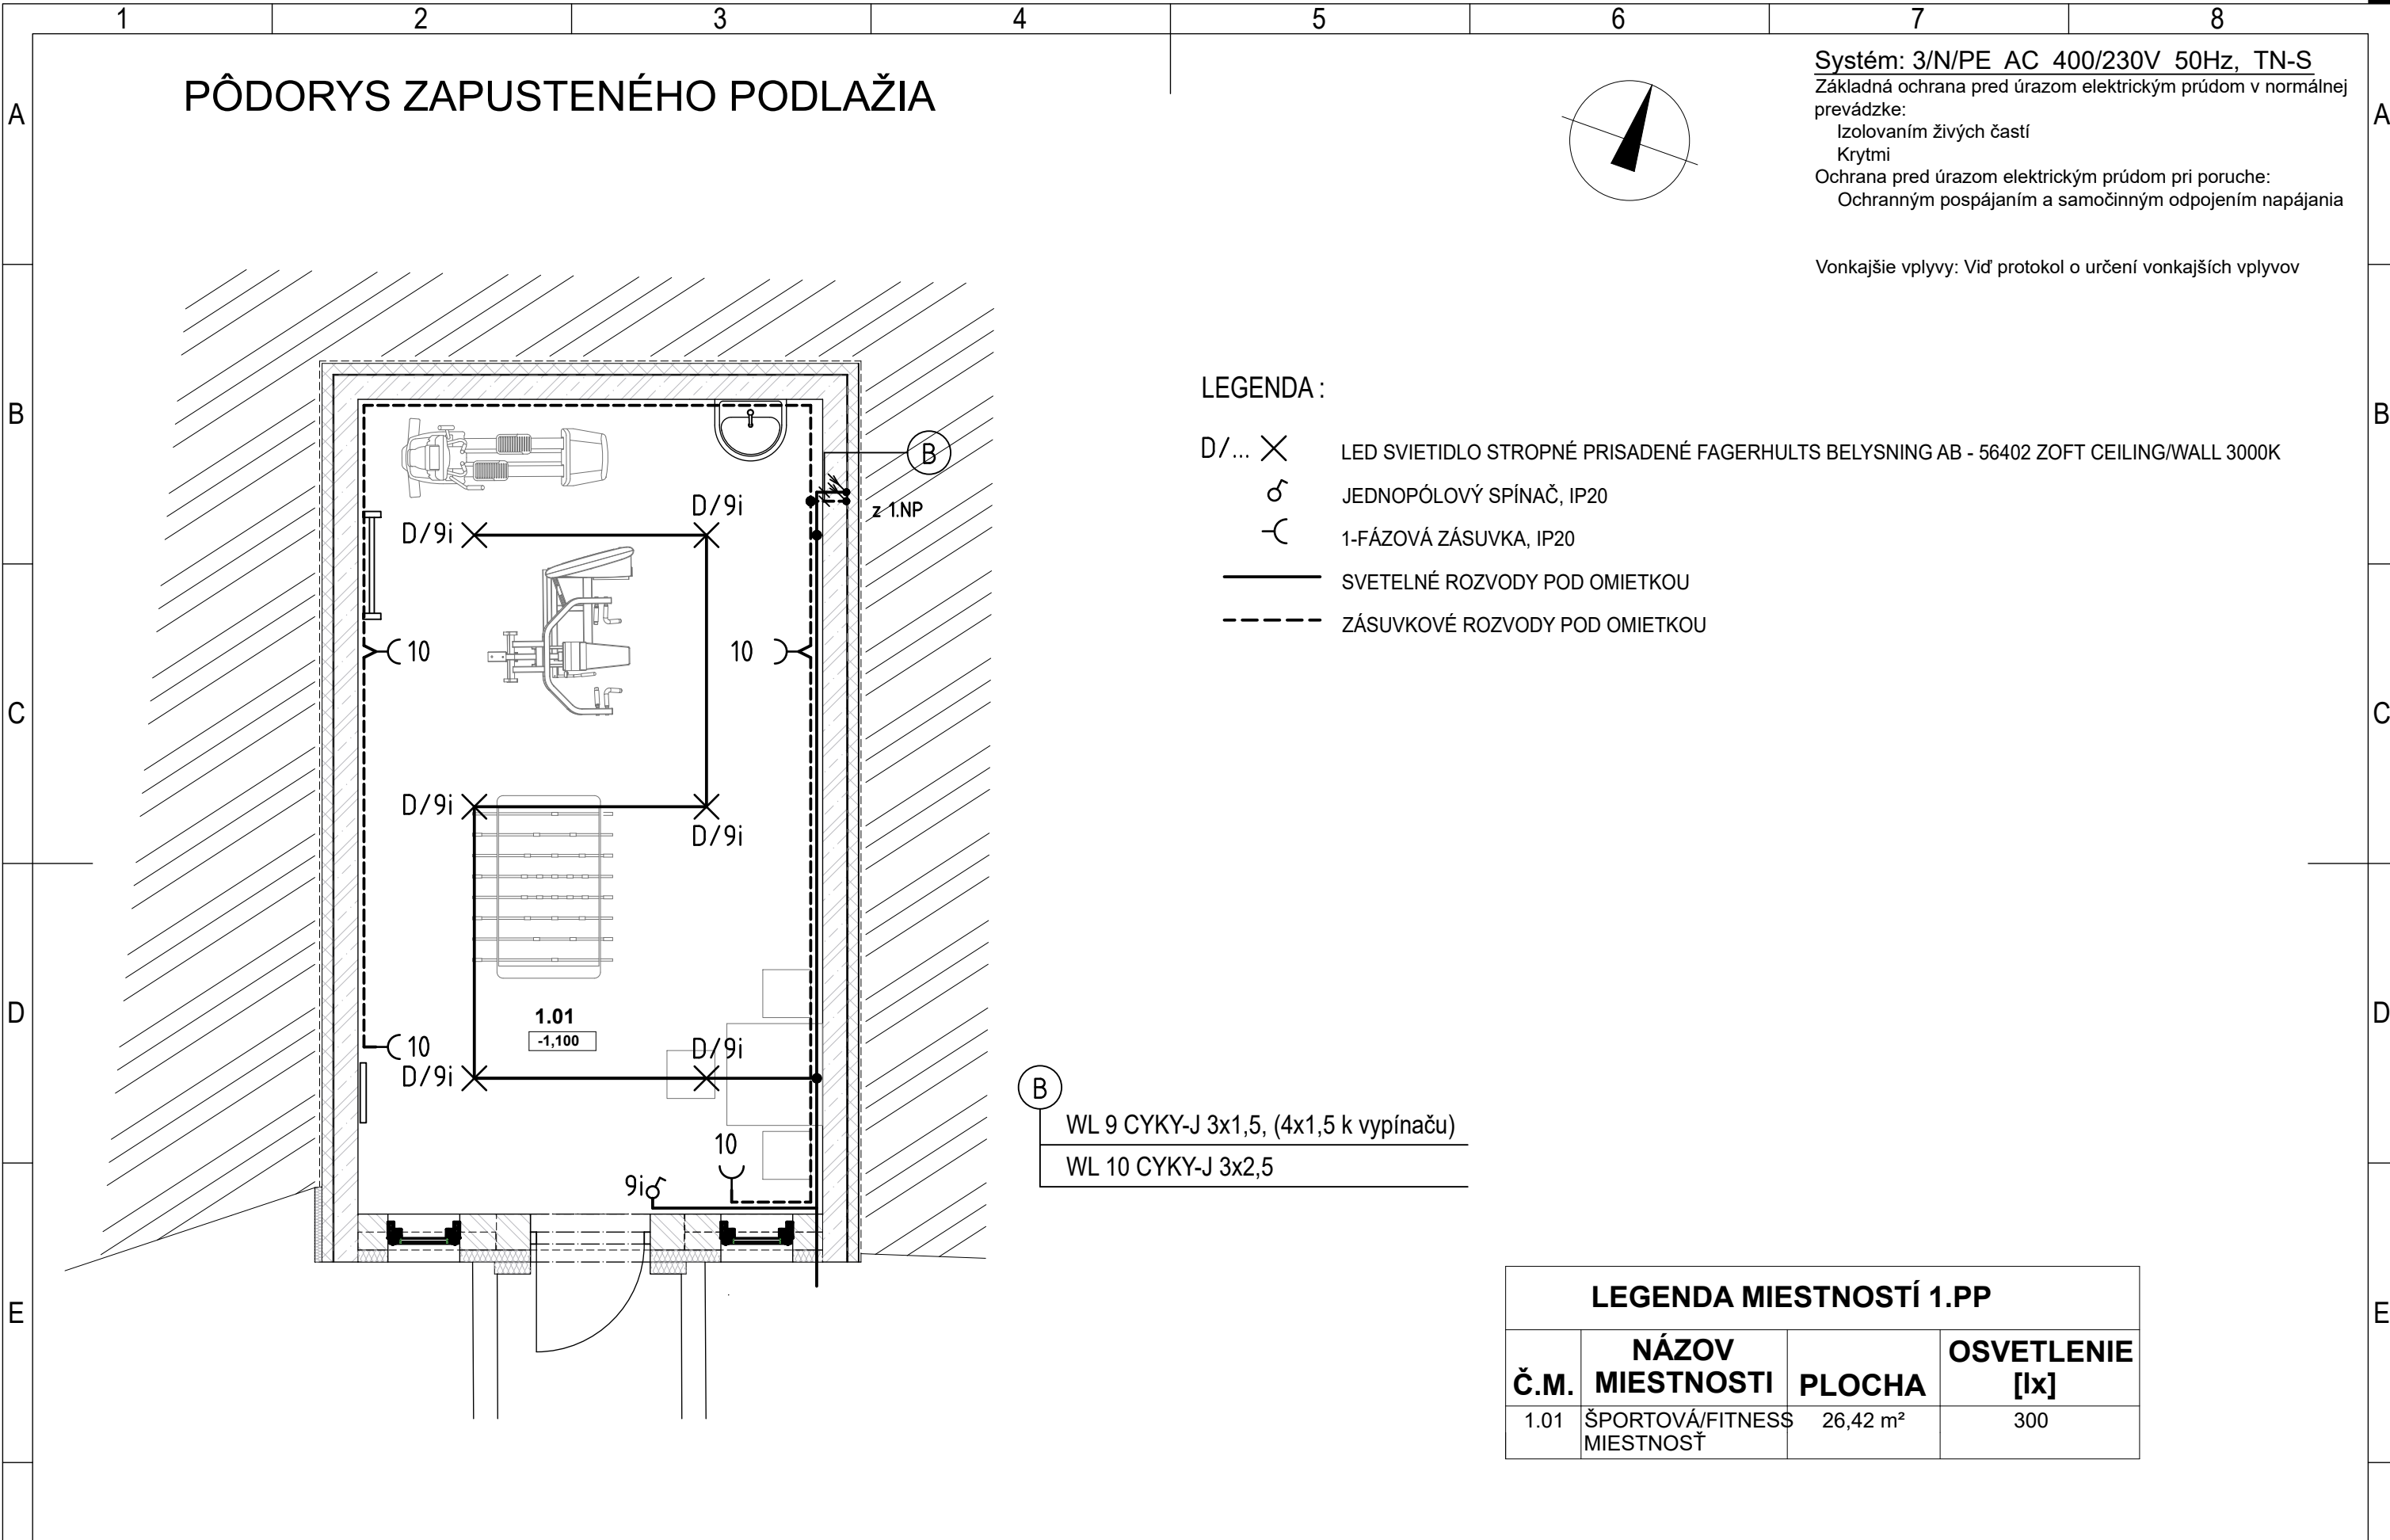[illegible][illegible]

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

[illegible]

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

- D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
- σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
- C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
- - - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

The floor plan shows a rectangular room with various fixtures and wiring. At the top left is a shower area. In the center is a large piece of equipment, possibly a rowing machine or similar exercise device. To its right is a sink and mirror unit. Along the bottom wall are several lockers. The room has a door at the bottom center. Electrical symbols include light fixtures (X), switches (σ), and outlets (-C-). Solid lines represent lighting circuits, and dashed lines represent outlet circuits. A north arrow points towards the top right. A label '1.01 -1,100' identifies the room. A legend explains the symbols used. A cable schedule indicates two types of cables: WL 9 (3x1.5mm², 4x1.5mm² to switch) and WL 10 (3x2.5mm²).

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

D/... X LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ FAGERHULTS BELYSNING AB - 56402 ZOFT CEILING/WALL 3000K
 σ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
-C- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
— SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
--- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

(B) WL 9 CYKY-J 3x1,5, (4x1,5 k vypínaču)
WL 10 CYKY-J 3x2,5

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	ŠPORTOVÁ/FITNESS MIESTNOSŤ	26,42 m²	300

The floor plan shows a rectangular room with various fixtures and wiring. At the top left is a shower area. In the center is a large piece of equipment, possibly a rowing machine or similar exercise device. To its right is a sink and mirror unit. Along the bottom wall are several lockers. The room has a door at the bottom center. Electrical symbols include light fixtures (X), switches (σ), and outlets (-C-). Solid lines represent lighting circuits, and dashed lines represent outlet circuits. A north arrow points towards the top right. A label '1.01' with '-1,100' below it identifies the room. A circled 'B' indicates cable tray locations.

[illegible]