
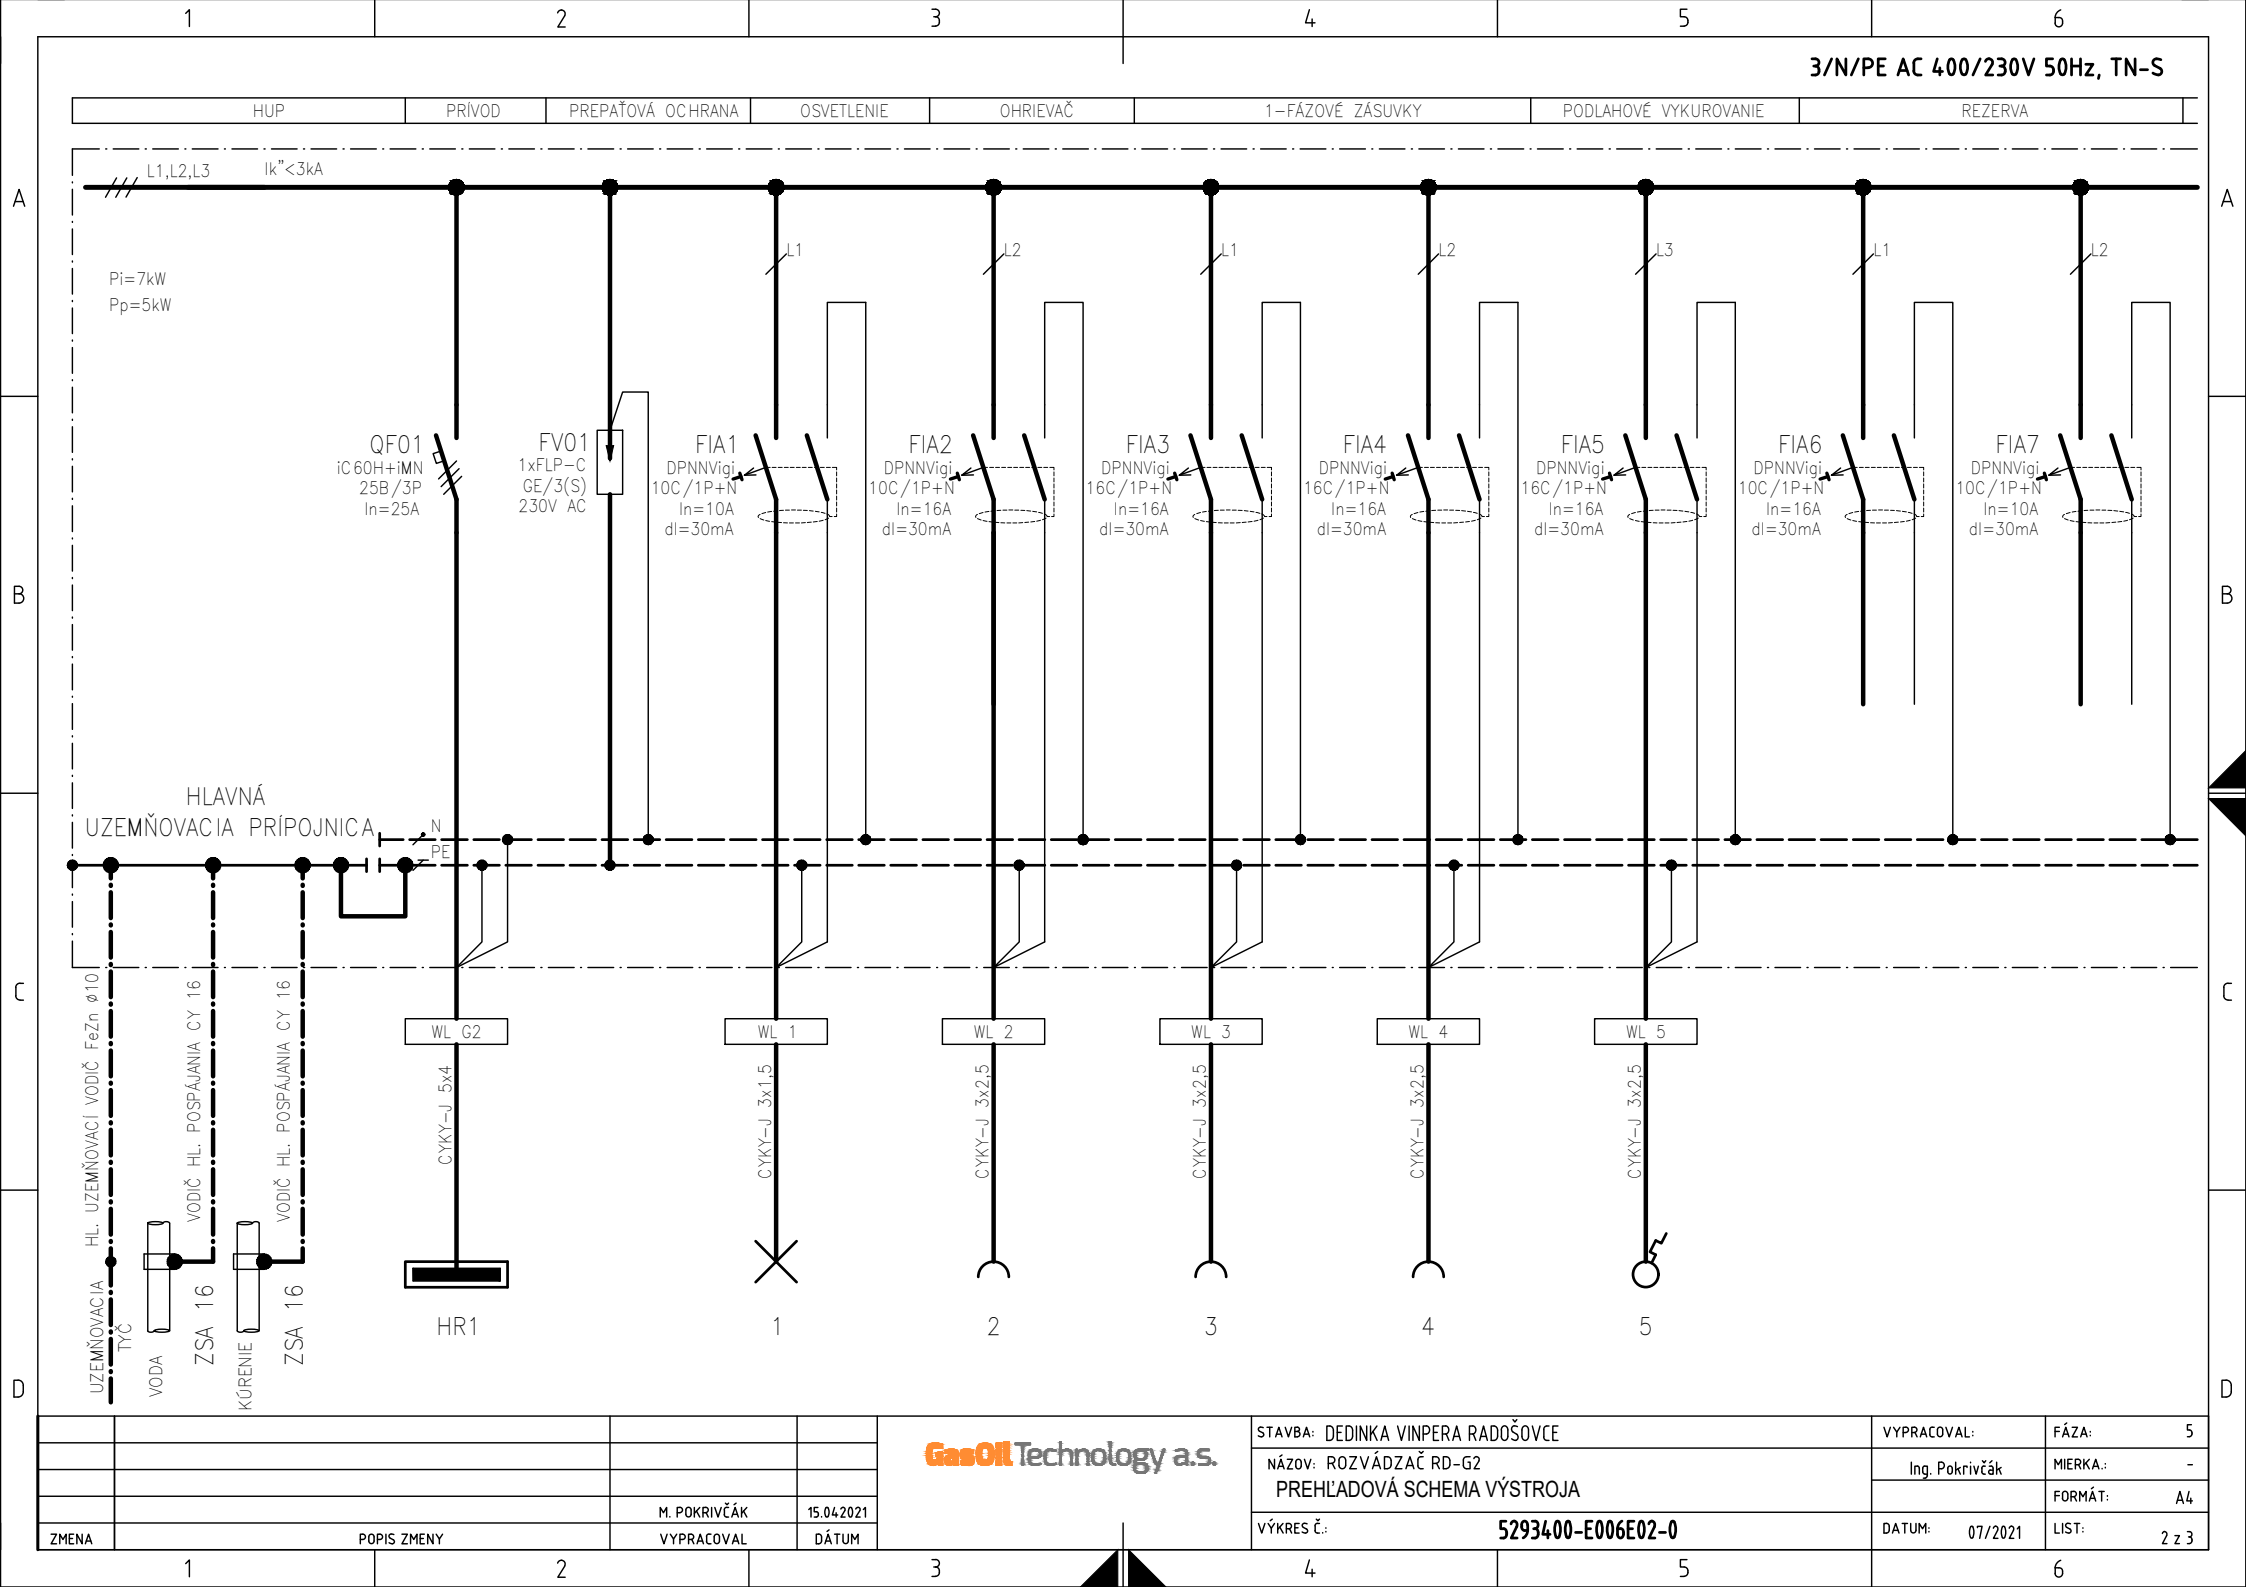
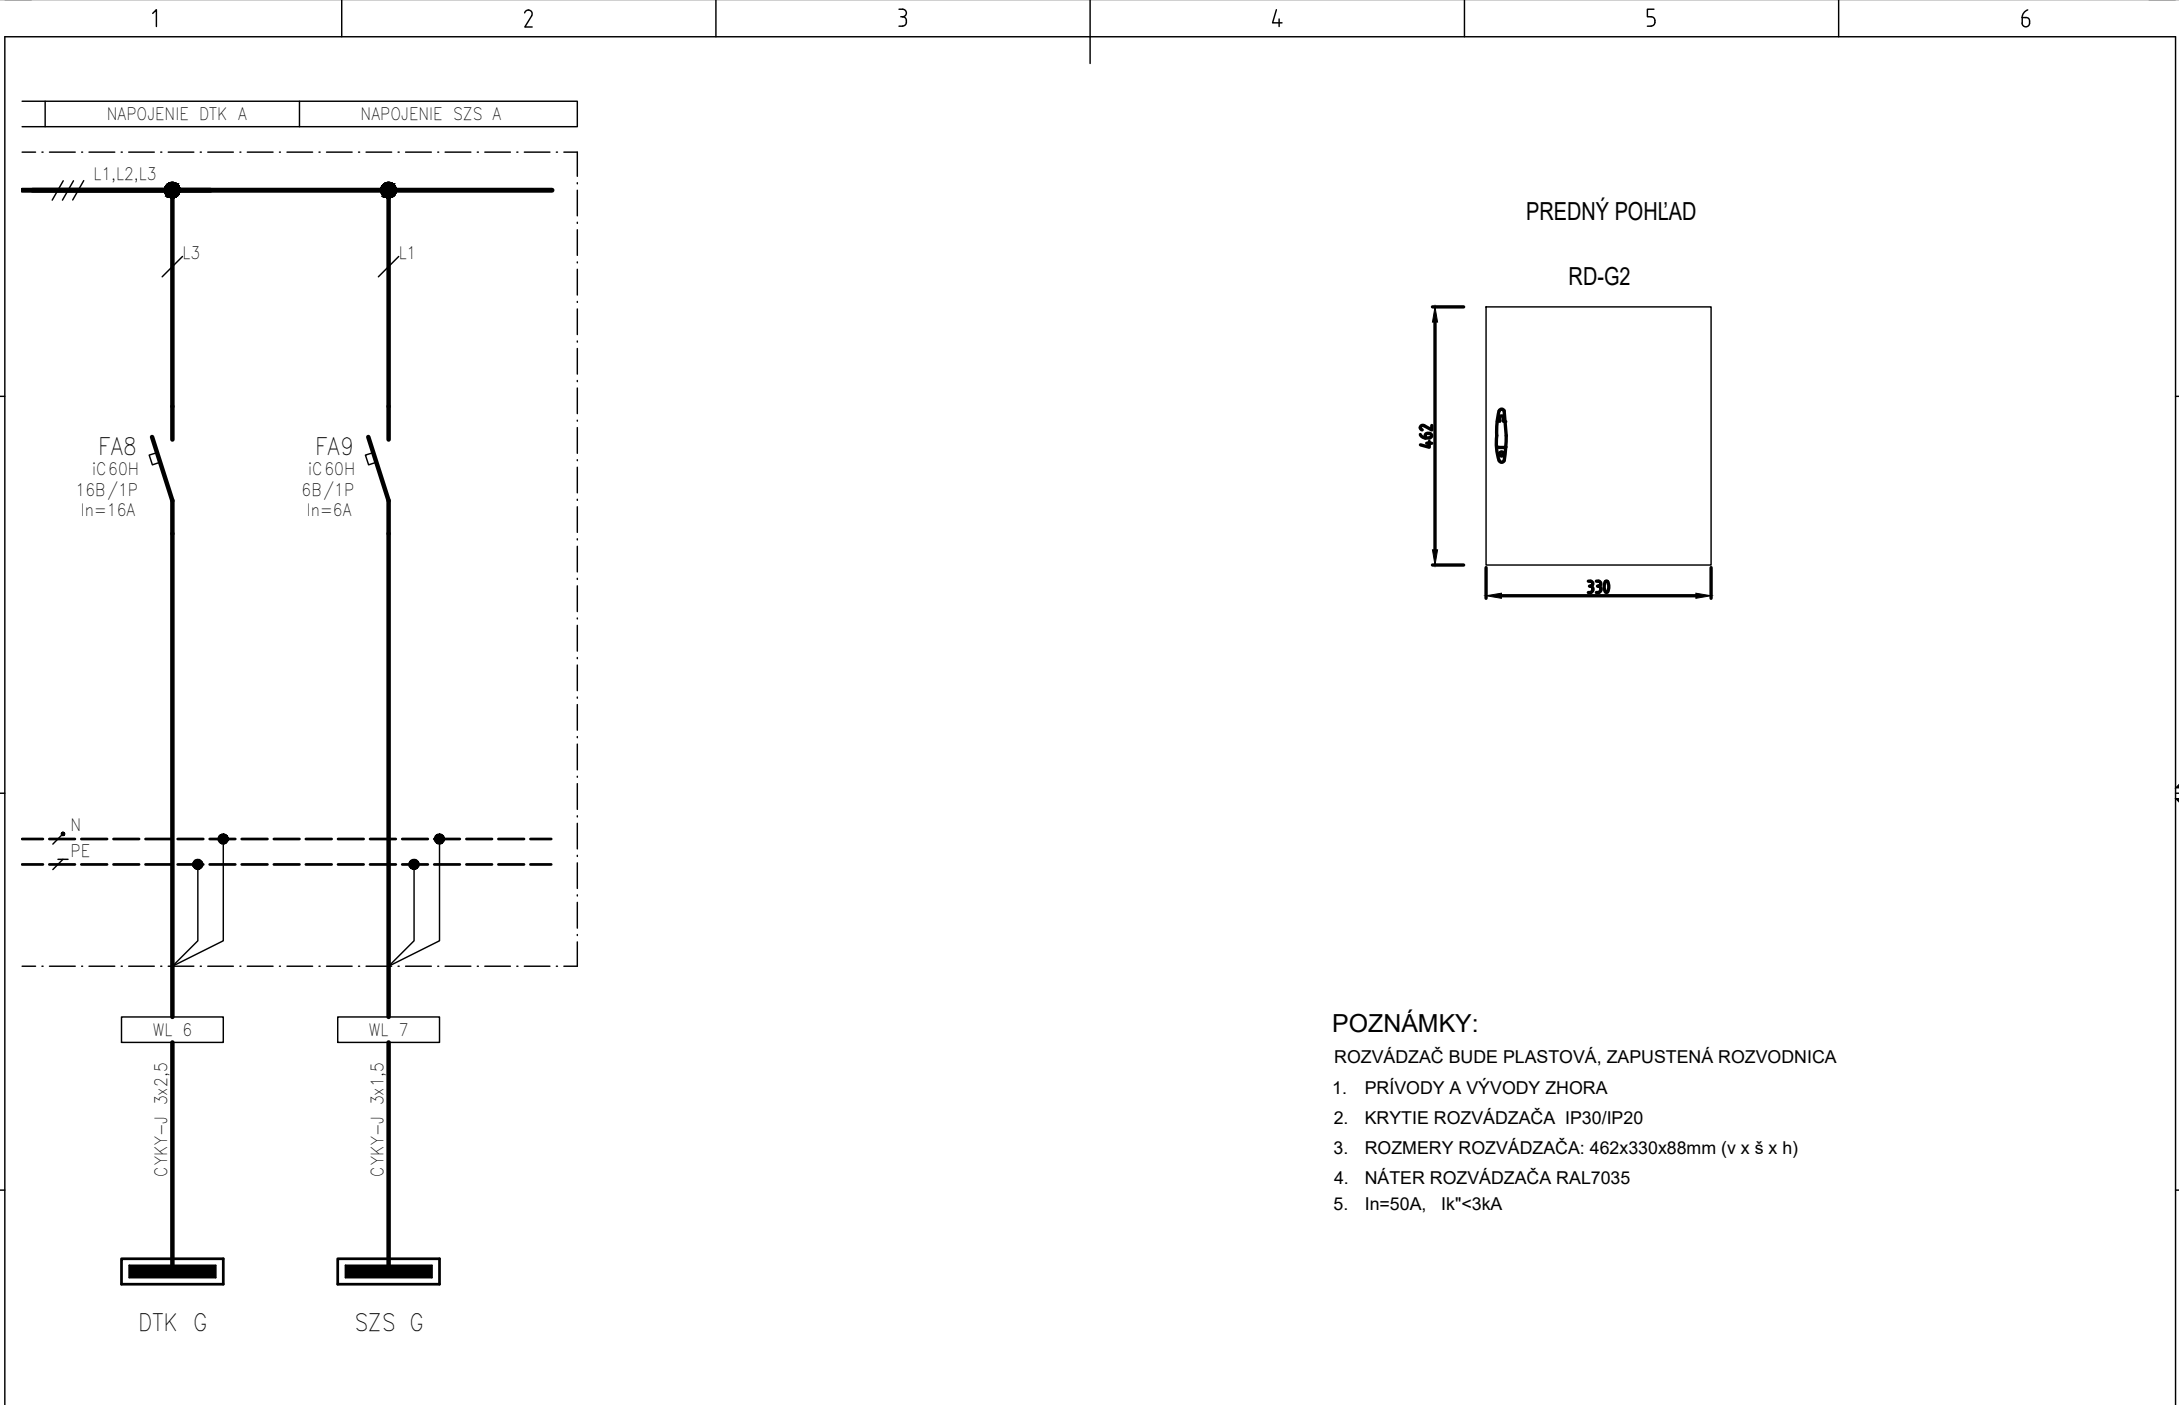


	1	2	3	4	5	6
A	LIST ČÍSLO	OBSAH	LIST ČÍSLO	OBSAH	Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: Izolovaním živých častí Krytmi Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania  Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov	
	1	TITULNÝ LIST				
	2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA				
B	3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD				
C						
D						
	1	2	3	4	5	6

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT PODPIS	ZODP.PROJ. PODPIS
PROJEKTANT		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	 GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL		ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR		MANAŽÉR PROJEKTU		
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		ING. MILAN VARHOL		
STAVBA  DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
			FORMÁT A 4	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK "G"			MIERKA	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA ELEKTRO			ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/50	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ RD-A2			ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E006E02-0	
			LIST 1 / 3	





				GasOil Technology a.s.	STAVBA: DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE	VYPRACOVAL:	FÁZA:	5
					NÁZOV: ROZVÁDZAČE RD-G2	Ing. Pokrivčák	MIERKA:	-
					PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD		FORMÁT:	A4
					VÝKRES Č.: 5293400-E006E02-0	DATUM: 07/2021	LIST:	3 z 3
ZMENA	POPIS ZMENY	M. POKRIVČÁK	15.04.2021					
		VYPRACOVAL	DÁTUM					